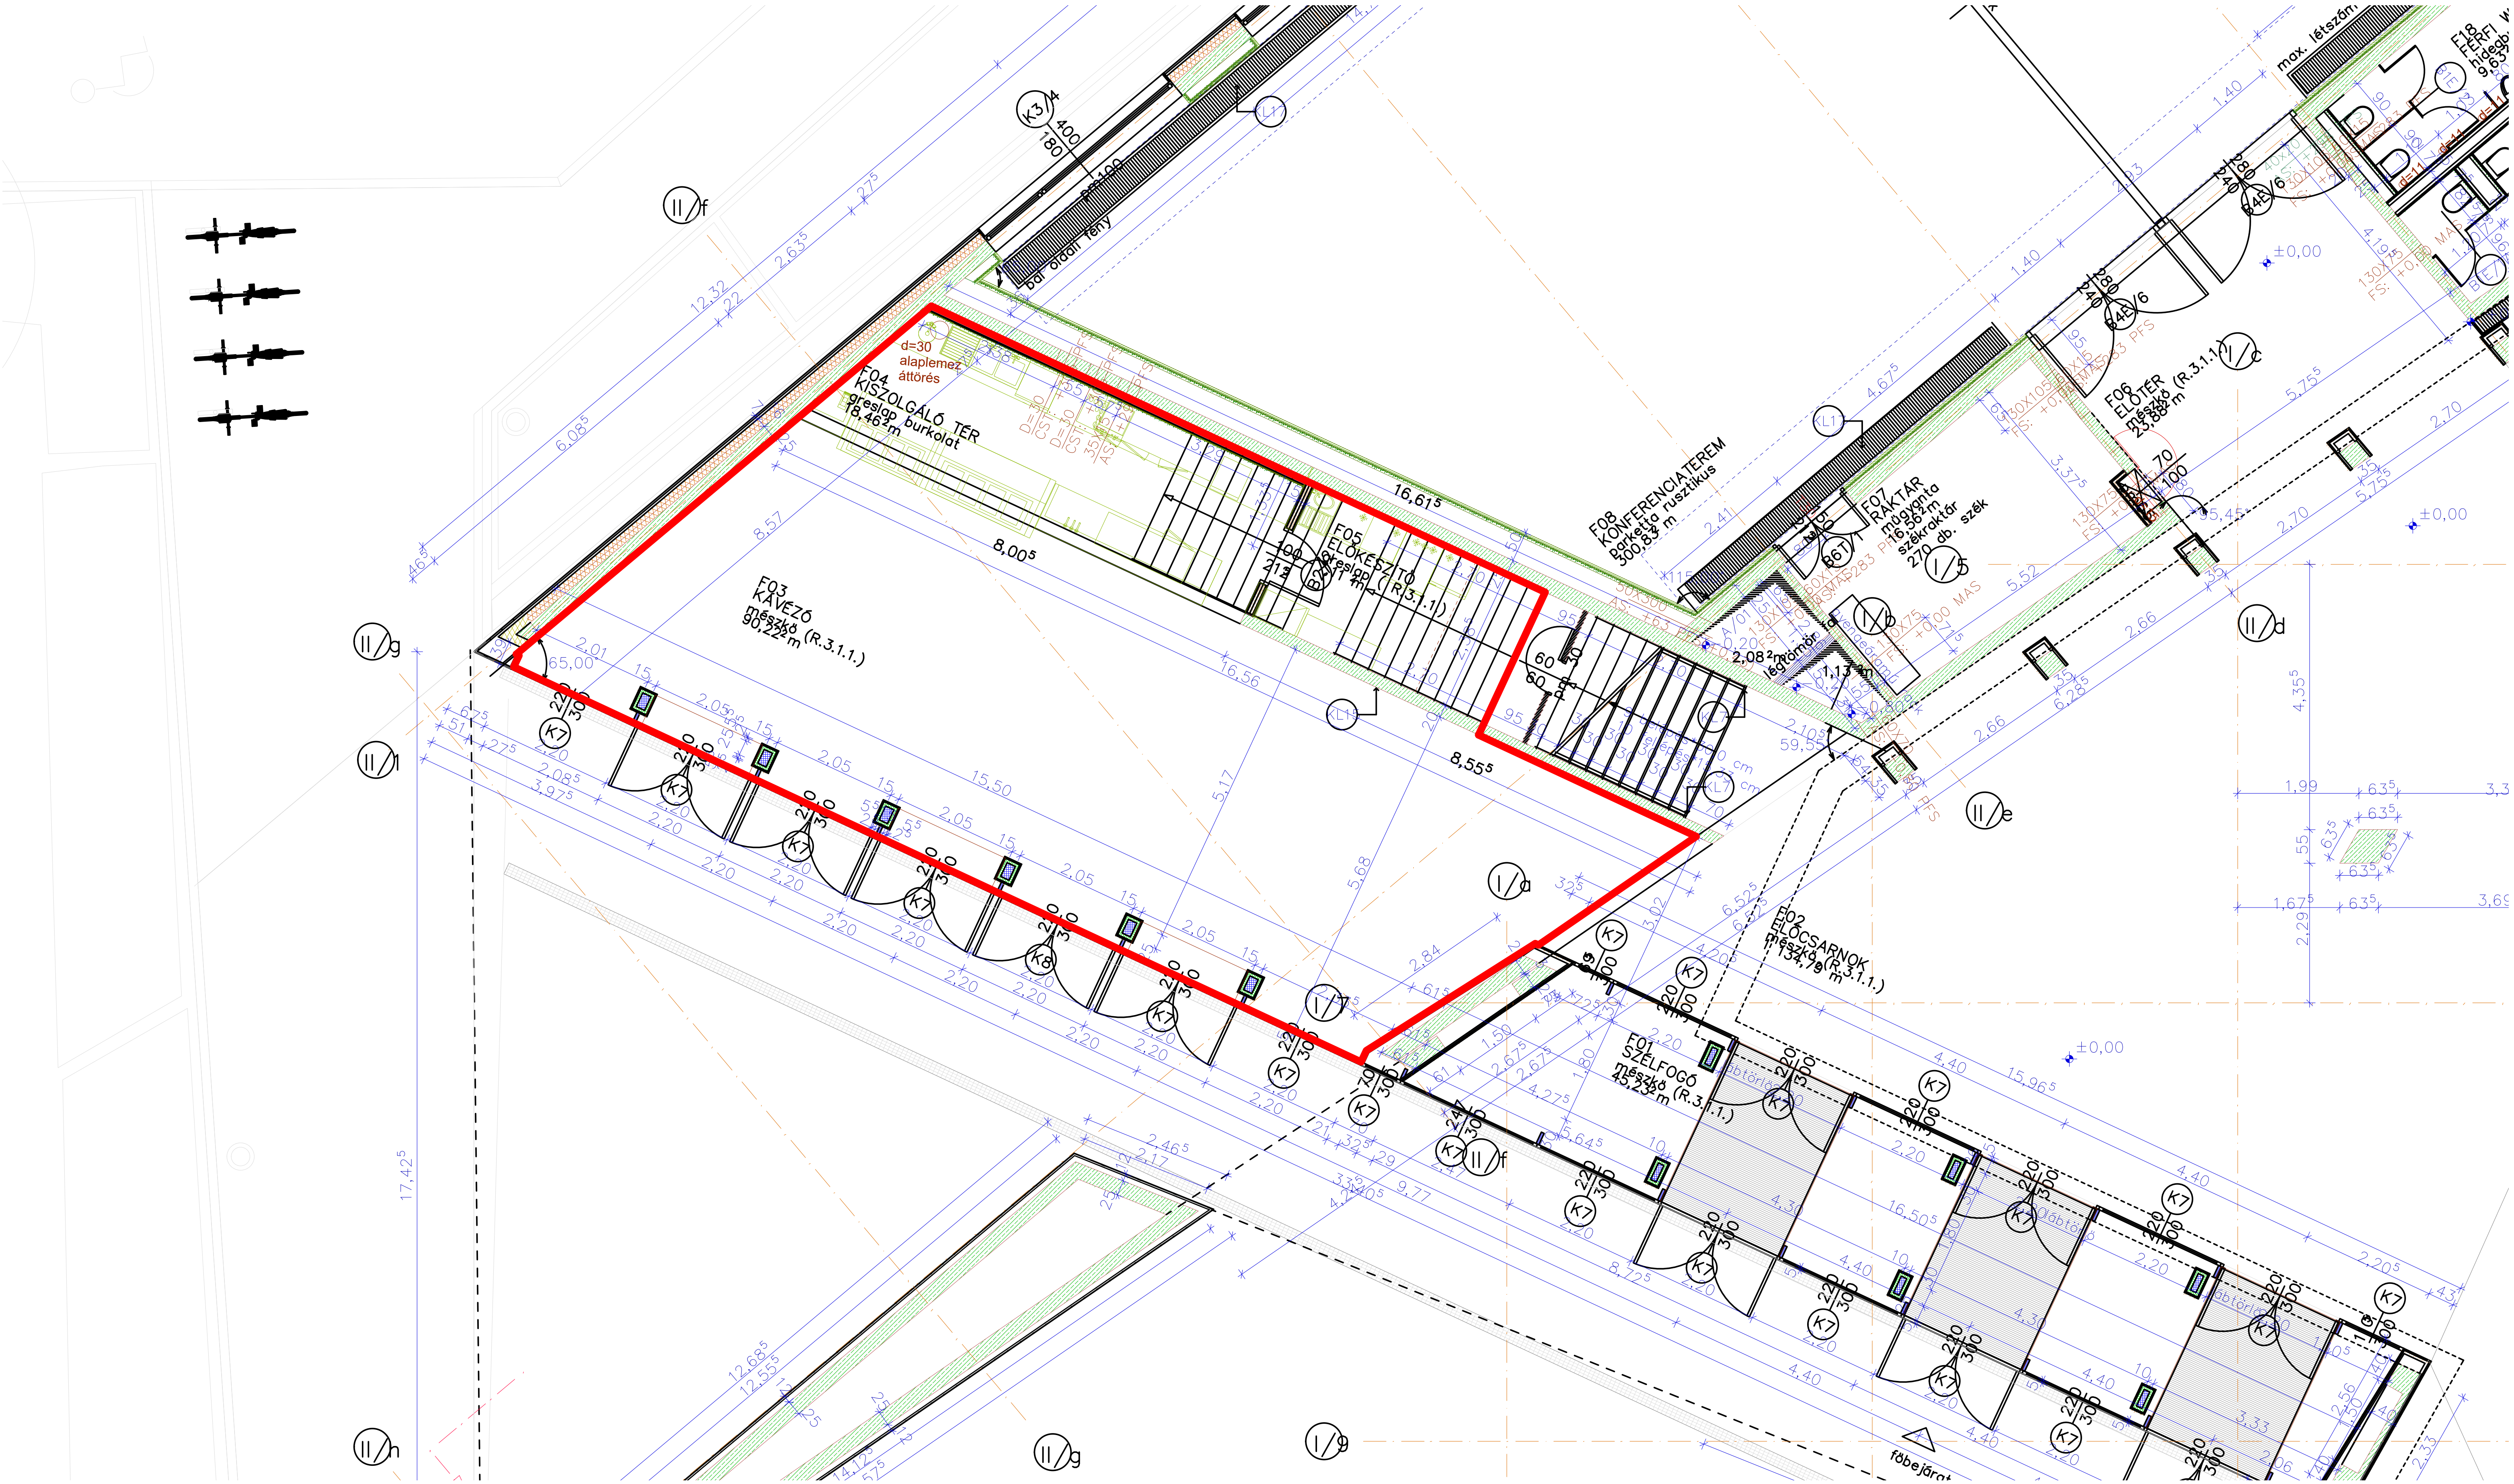
F03
KÁVÉZÓ
mészkő (R.3.1.1.)
90,22 m
F04
KISZOLGÁLÓ TÉR
greslap burkolat
18,46 m
d=30
alaplemez
áttörés
F05
ELŐKÉSZÍTŐ
F08
KONFERENCIATEREM
parketta rusztikus
300,83 m
F07
RAKTÁR
műgyanta
16,56 m
székraktár
270 db. szék
F06
ELŐTÉR
mészkő (R.3.1.1.)
23,88 m
F18
FÉRFI
max. létszám
F02
ELŐCSARNOK
mészkő (R.3.1.1.)
134,79 m
F01
SZÉLFOGÓ
mészkő (R.3.1.1.)
45,23 m
lábtörlő
főbejárat
bal oldali fény
légtömör
±0,00